

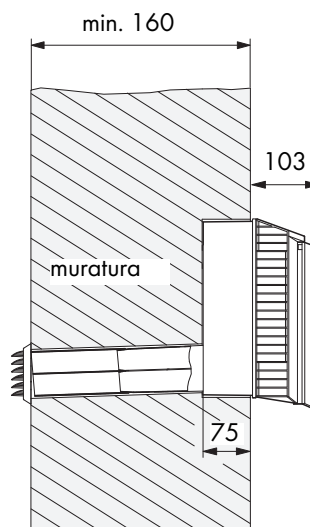
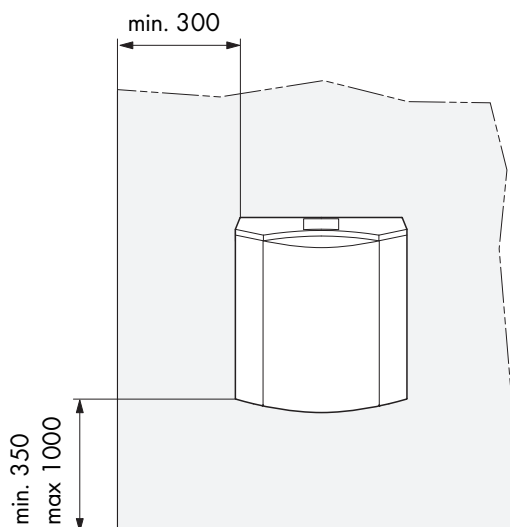


Aeratore a parete con isolamento acustico e recupero di calore

### Installazione nella muratura

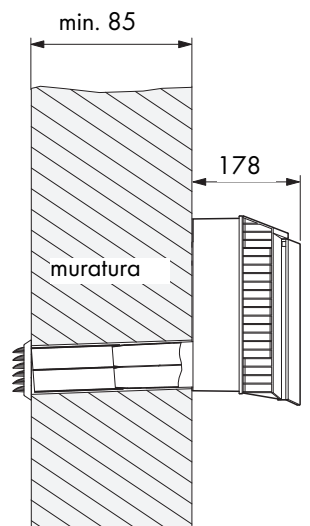

### Installazione a parete

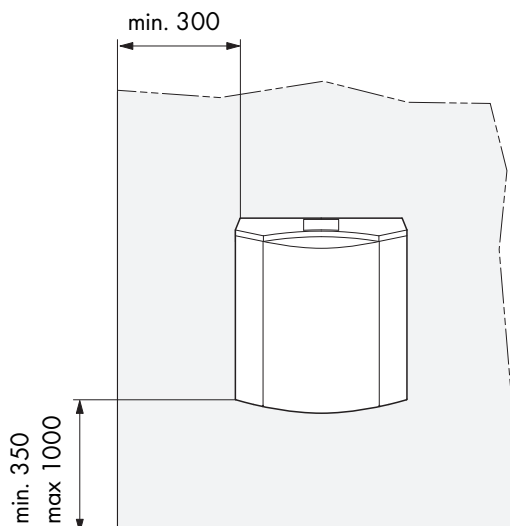

### Corretta posa

Quota		Note
Distanza laterale	min. 300 mm	la distanza minima serve a non ostacolare il flusso dell'aria.
Altezza	min. 350 mm max 1000 mm	L'altezza massima a consentire una buona leggibilità del display.
Foro passante	Ø 120 mm	foro nella parte per tubo in PVC (OD 110 mm)

Con riserva di modifiche tecniche e di colore.

H43.WANSIAU0003IT/0